

Перв. примен.

Справ. №


Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам инв. №



Подп. и дата

Инв. № подл.

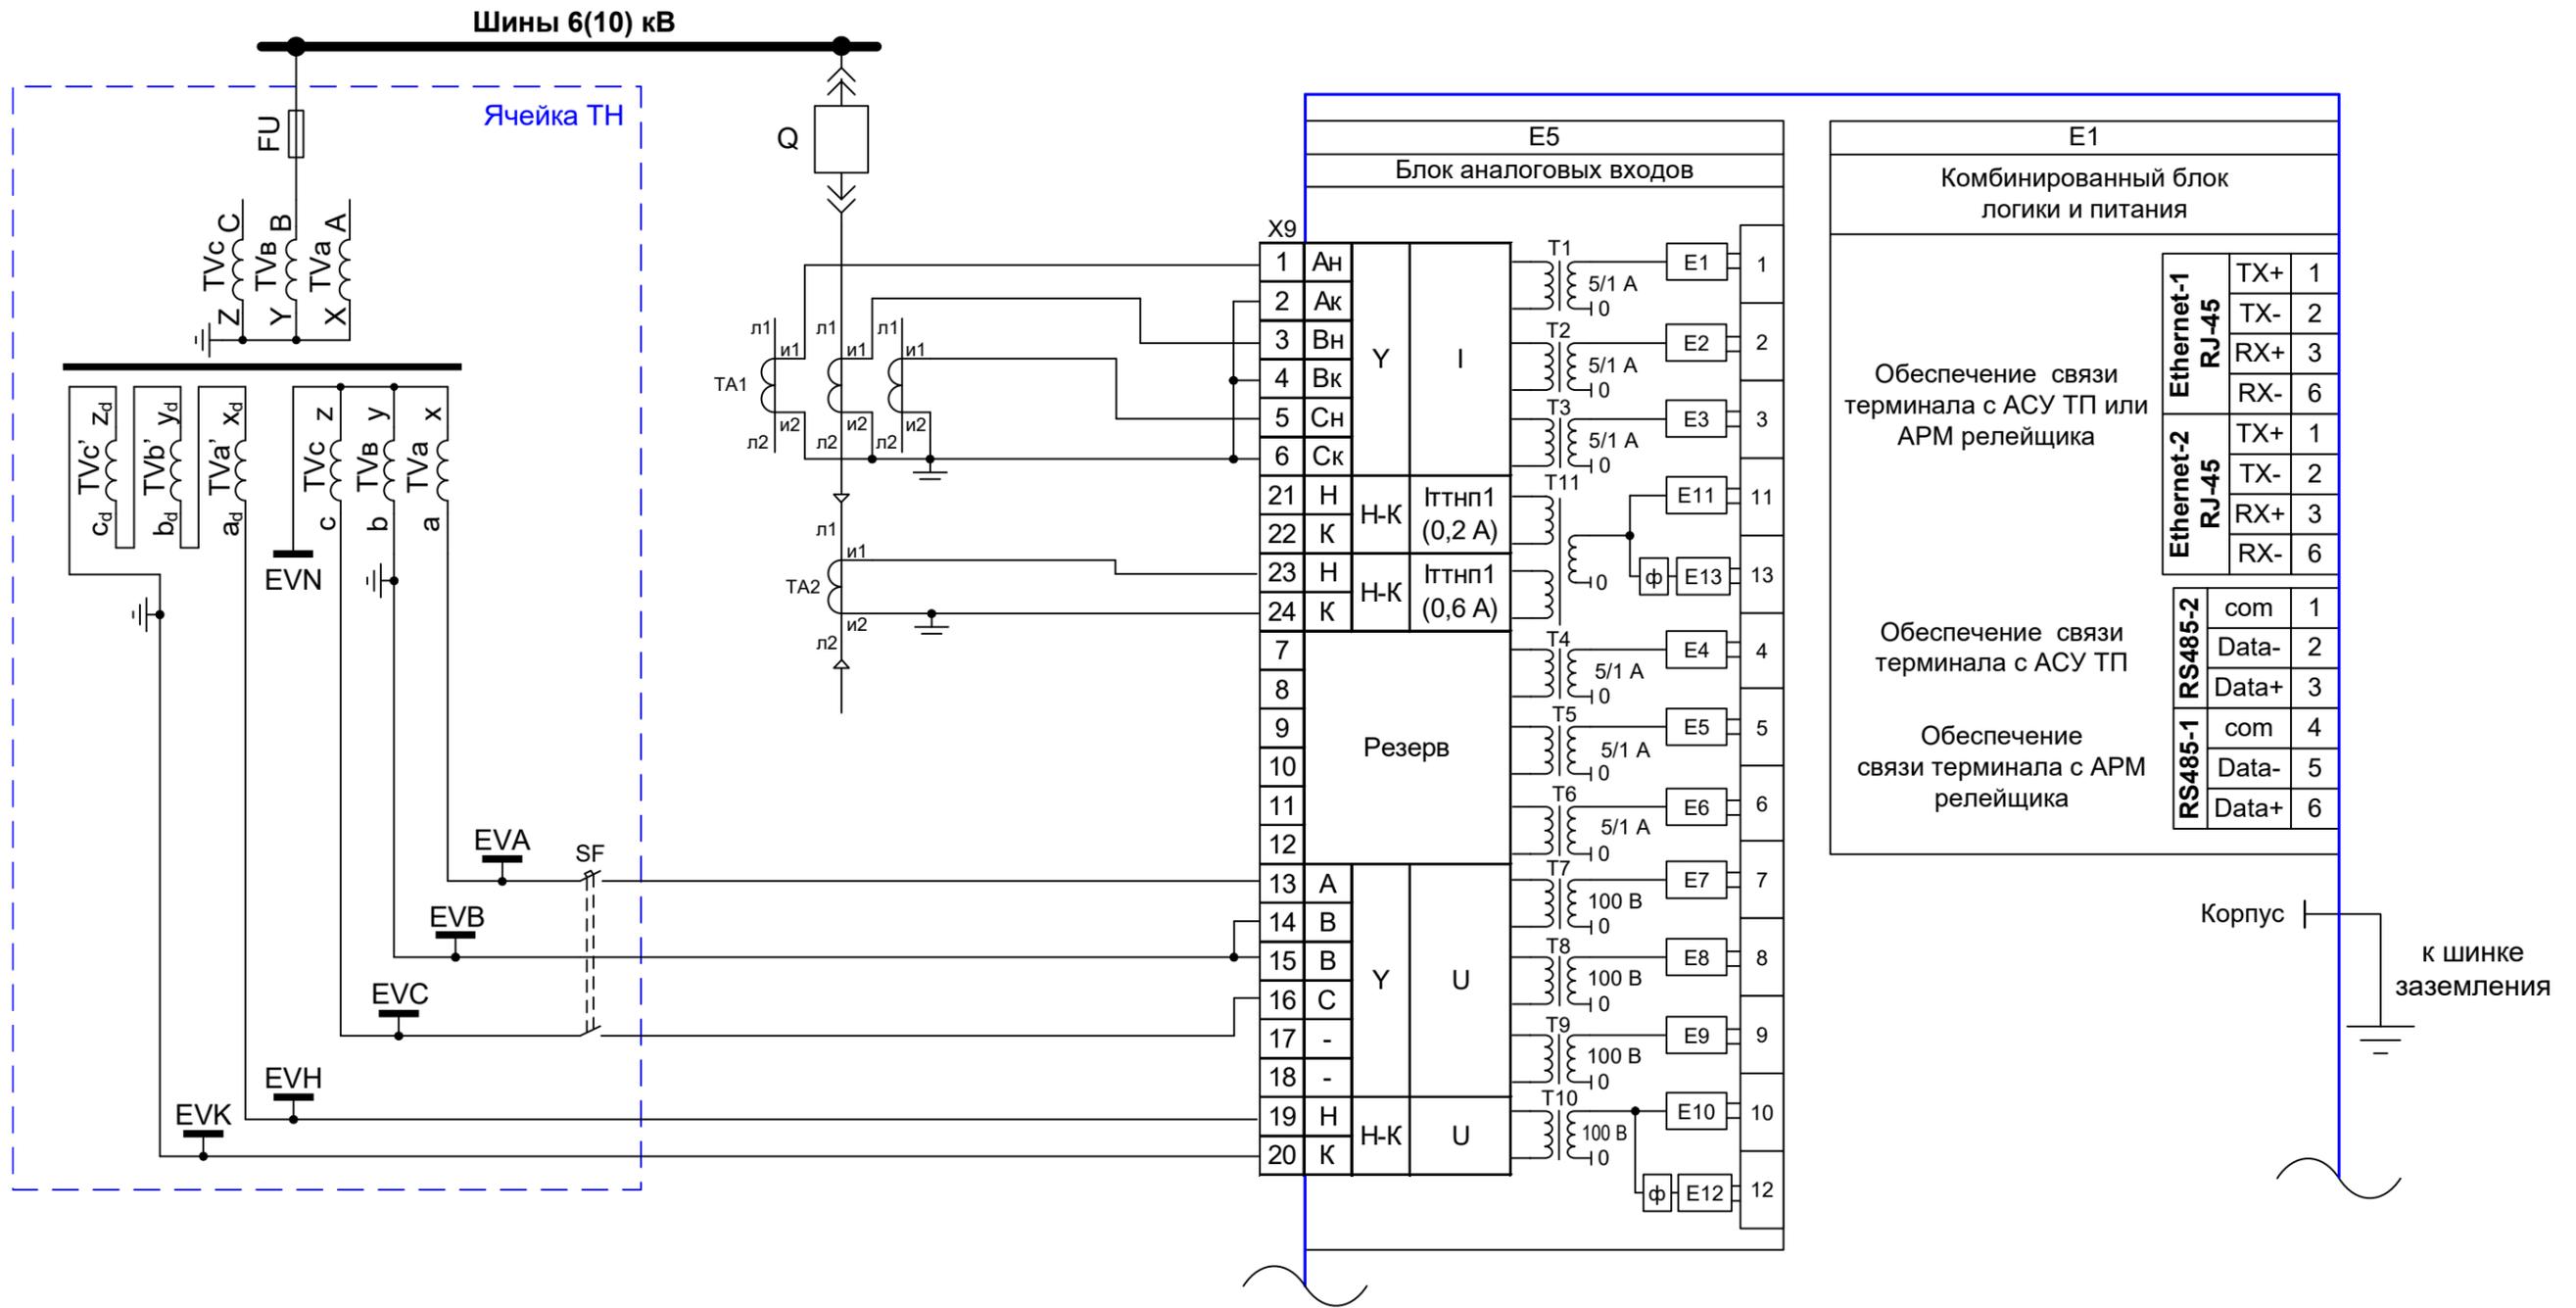

**Примечания**  
 1 В блоке аналоговых входов указаны номинальные значения тока и напряжения трансформаторов.  
 2 Диапазон измерения токов задается в настройках.

|          |            |          |            |      |  |                   |       |         |
|----------|------------|----------|------------|------|--|-------------------|-------|---------|
| Версия   | 2          | Дата     | 19.12.2019 |      | Леноргэнергогаз  |                   |       |         |
|          |            |          |            |      | ЭКРА.656122.036/217 0622 Э5                                  |                   |       |         |
| Изм      | Лист       | № докум. | Подп.      | Дата | Терминал ЭКРА 217 0622<br>Схема электрическая<br>подключения | Лит.              | Масса | Масштаб |
| Разраб.  | Воробьев   |          |            |      |  | A                 | —     | —       |
| Пров.    | Карлин     |          |            |      |  | Лист 1 / Листов 3 |       |         |
| Т.контр. | —          | —        | —          | —    |  | Ввод от ЭС        |       |         |
| Н.контр. | Курочкина  |          |            |      |  | ООО НПП «ЭКРА»    |       |         |
| Утв.     | Пашковский |          |            |      | Копировал  |                   |       |         |



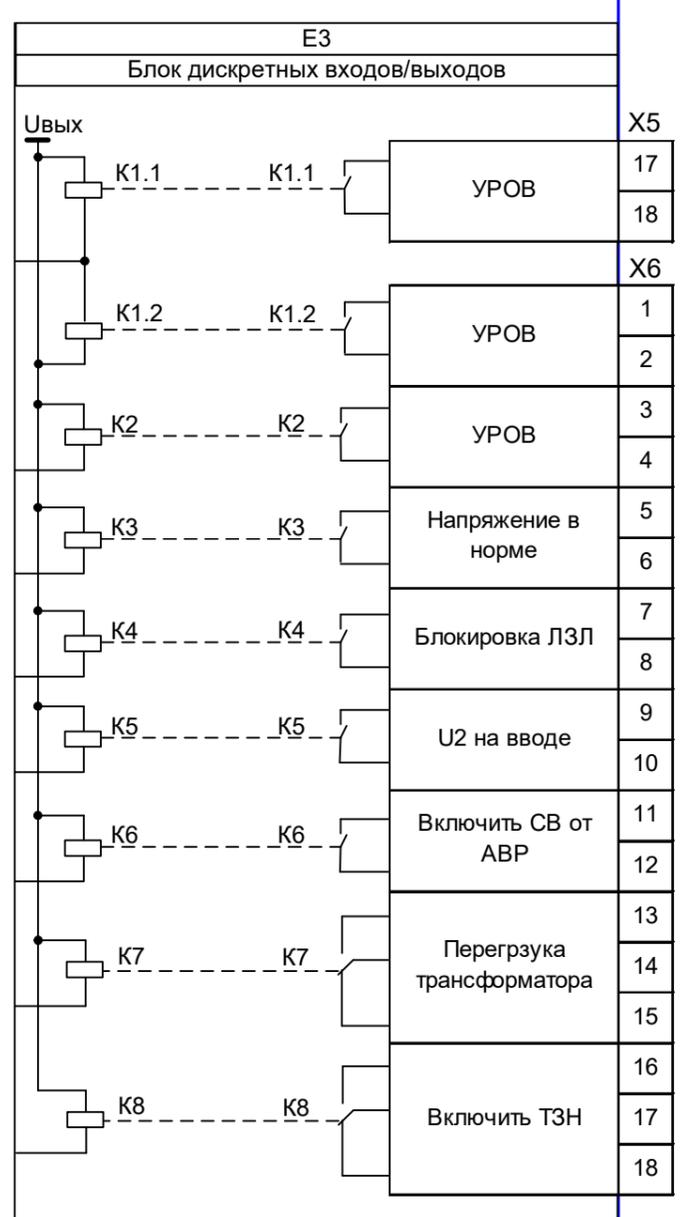
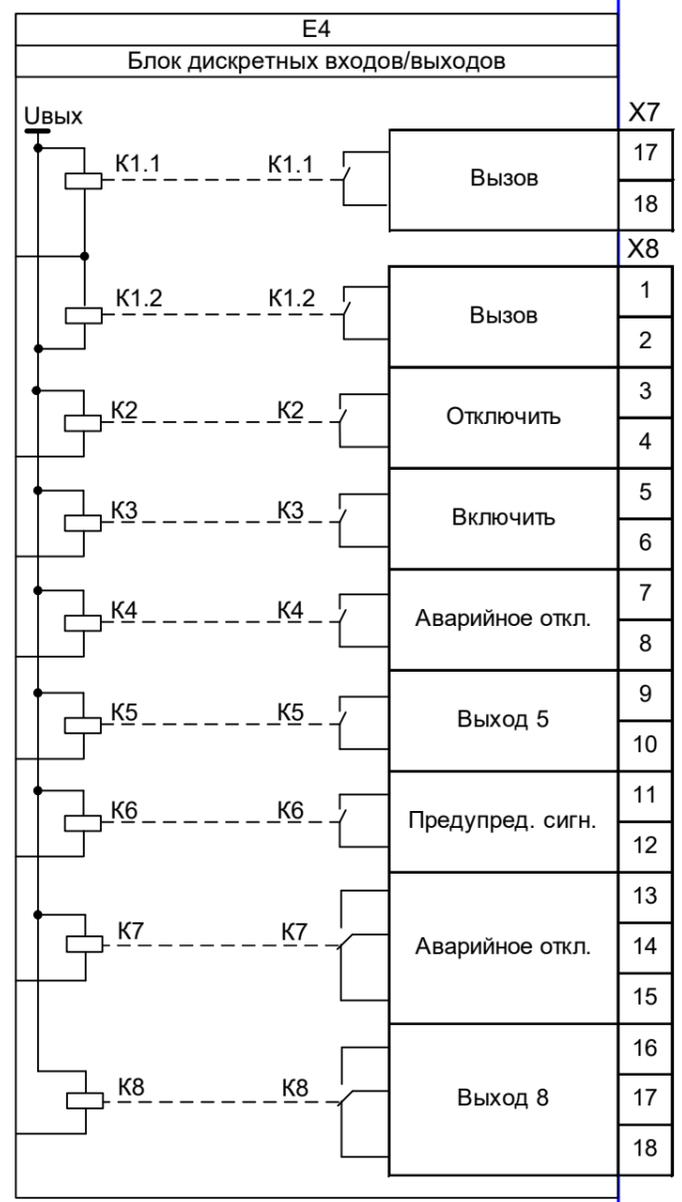


|              |              |             |              |            |
|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| Инд. № подл. | Подп. и дата | Взам инв. № | Инд. № дубл. | Подп. дата |
|              |              |             |              |            |

|        |      |          |            |
|--------|------|----------|------------|
| Версия | 2    | Дата     | 19.12.2019 |
| Изм    | Лист | № докум. | Подп. Дата |

Местное подключение переносного компьютера к терминалу (сервисный порт)

Для подключения флеш-накопителя (сервисный порт)

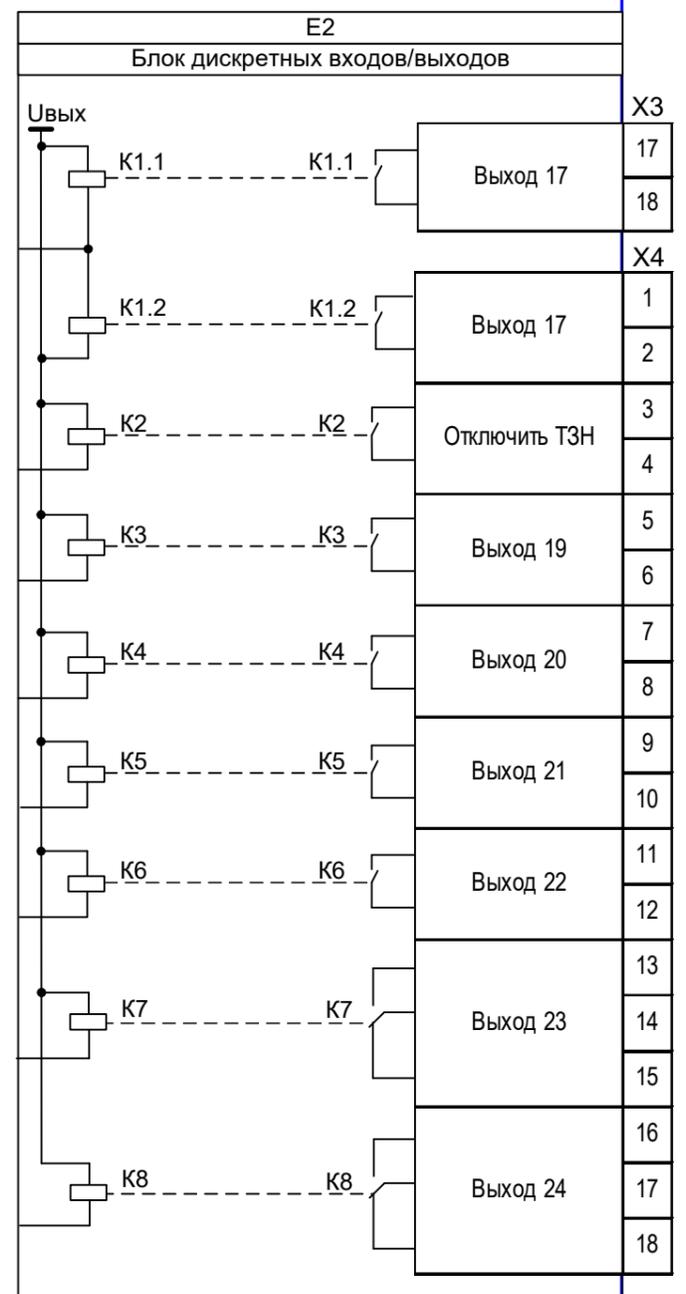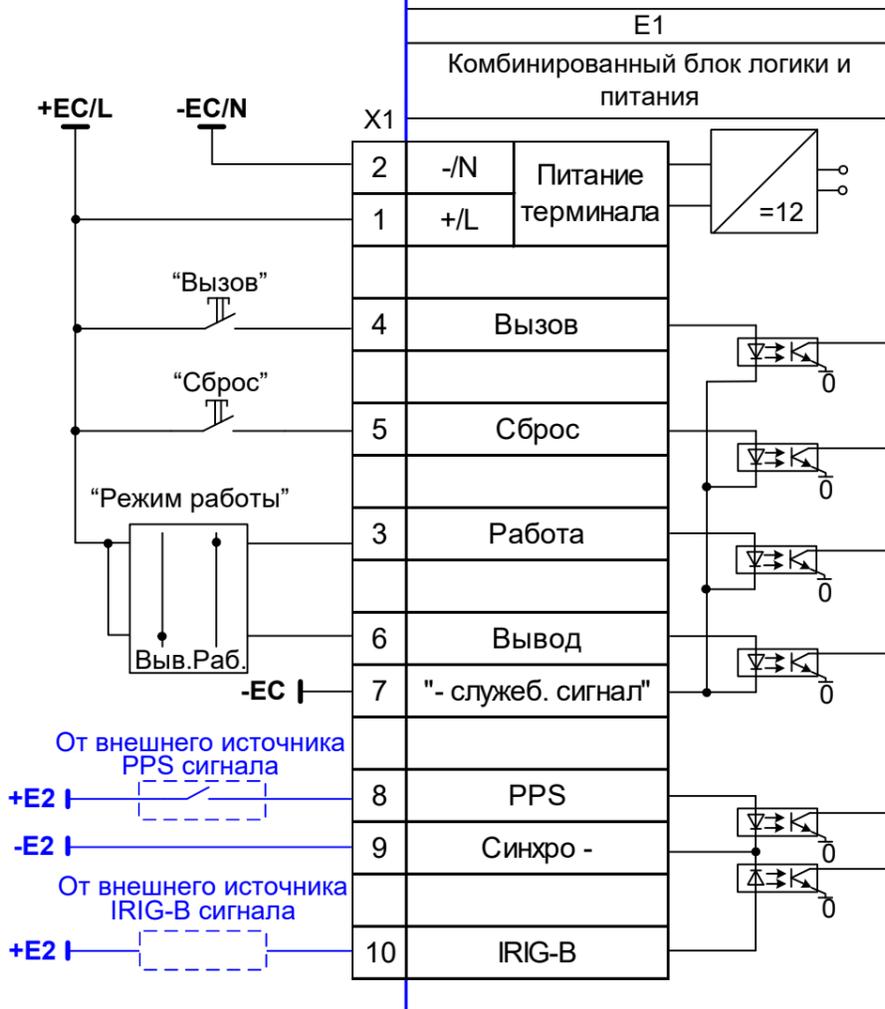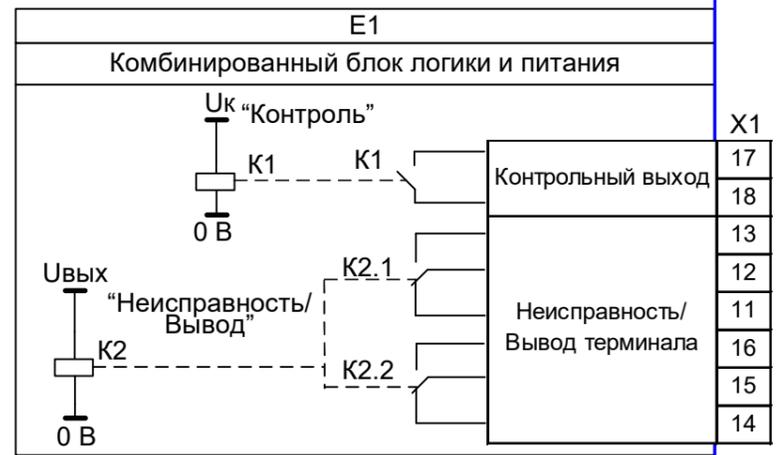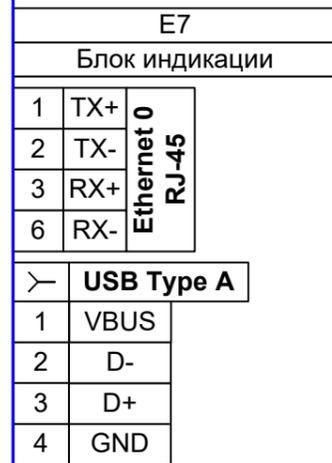

EC - шины питания;  
E2 - шины аппаратной синхронизации времени.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подп. и дата |
| Взам инв. №  | Подп. и дата |
| Инд. № дубл. | Подп. и дата |
| Инд. № подл. | Подп. и дата |

|        |      |          |            |
|--------|------|----------|------------|
| Версия | 2    | Дата     | 19.12.2019 |
| Изм    | Лист | № докум. | Подп. Дата |